

令和元年版 機械設備工事監理指針 第1刷、第2刷 修正内容一覧

頁	編	章	節・項	誤	正	備考
5	1	1	図 1.0.1	図 1.0.1 工事管理を委託する場合における…	図 1.0.1 第三者管理方式における… 図の修正あり (別途資料)	
50	1	1	1.3.4 品質管理 (a) 3 行目	…(施工計画書)(2)参照。	…(施工計画書)(3)参照。	
51	1	1	1.3.5 施工中の安全確保 (2)	…(平成5年1月12日 建設省経建発第1号) …	…(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号) …	
254	2	2	2.5.13 架橋ポリエチレン管	…溶剤、油性マーキング、調合ペイント、	…溶剤、合成樹脂調合ペイント、…	
255	2	2	2.5.14 ポリブデン管	…溶剤、油性マーキング、調合ペイント、	…溶剤、合成樹脂調合ペイント、…	
357	2	4	4.4.2 地下オイルタンク室のような構造体 (3)	…、スランプ 15cm 又は 18cm 以下と規定…	…、スランプ 15cm 又は 18cm と規定…	
485	3	1	1.8.0 一般事項	JIS B 9908-1～6：2018 が…	JIS B 9908-1～6：2019 が…	
486	3	1	1.8.0 一般事項 【参考】	JIS B 9908-1：2018 (換気用…性能試験方法－第1部：粒子状物質補修効率に基づく仕様、要件の分類)の性能確認試験…	JIS B 9908-1～6：2019 (換気用…性能試験方法)の性能確認試験…	
486	3	1	1.8.0 一般事項 表 1.8.3 エアフィルターの性能確認試験	… (JIS B 9908-1：2018)	… (JIS B 9908-1～6：2019)	
661	2	4	2.4.2 総合試運転調整 (6) 3 行目	…出力したものを監理職員に提出する。…	…出力したものを監督職員に提出する。…	

887	9	2	2.2.6 耐震装置	…用水平震度・上下震度の…	…用水平震度・鉛直震度…	
999	参考資料	資料-2	2.3 試験及び計測 様式1 下部欄外	…漏えい点検・修理ガイドライン JRC GL-01：2017」様式1 記入例 より)	…漏えい点検・修理ガイドライン JRA GL-01：2017」様式1 記入例 より)	

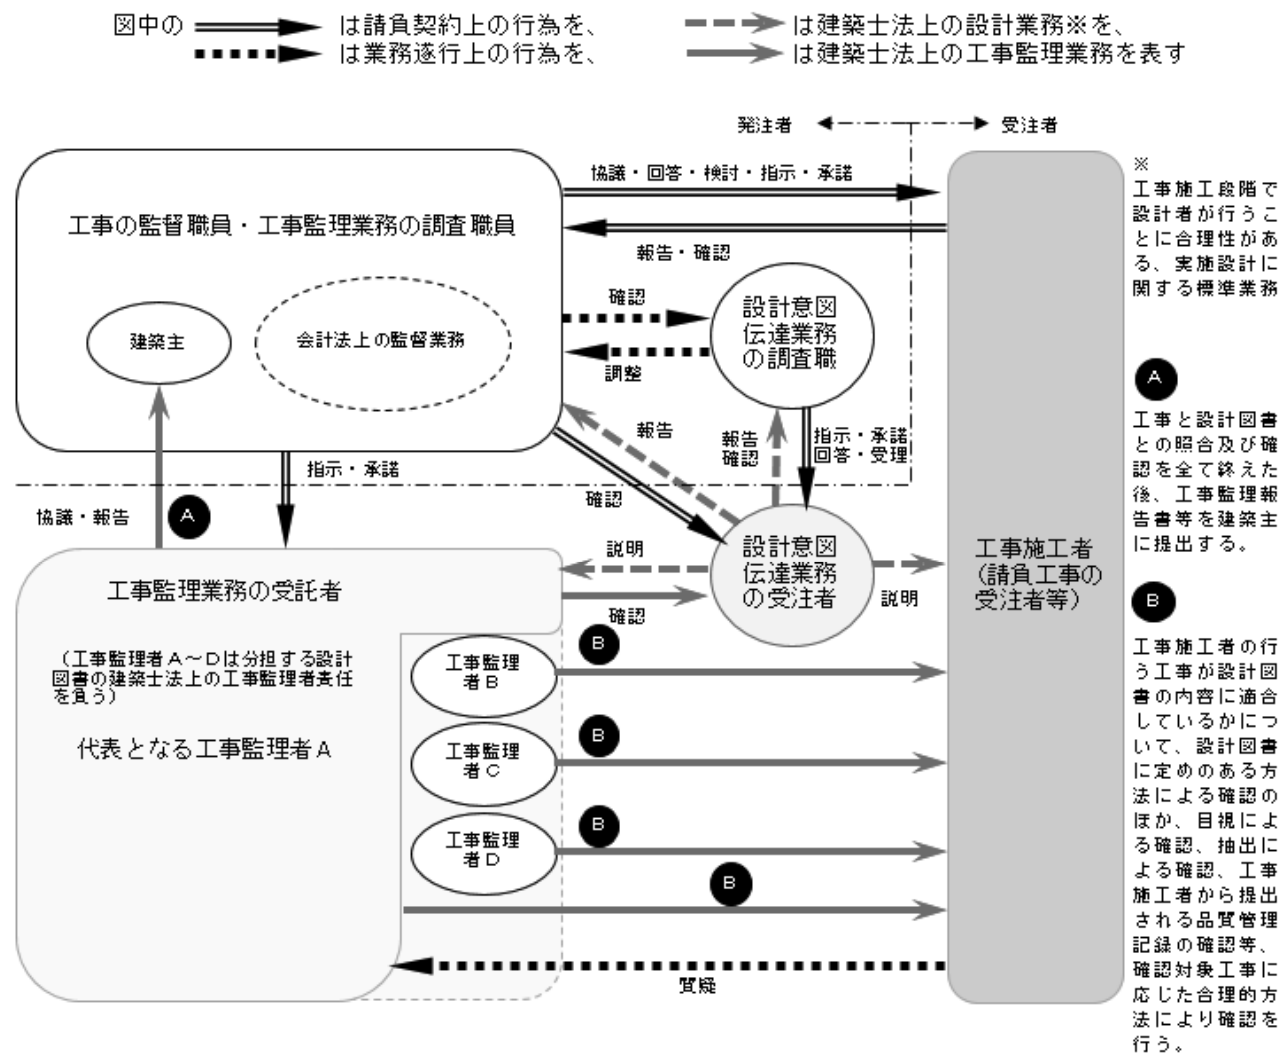


図 1.0.1 第三者管理方式における工事関係の役割と責任  
 (監督職員が工事監理業務の調査職員を兼務した場合の例)